

Rzaśnia dnia 13.01.2021 roku

UGB.271.36.2020.PC

Do zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych dla robót budowlanych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku świetlicy środowiskowej na żłobek

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm) w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyjaśnia:

Pytanie 1: W dokumentacji branży elektrycznej proszę określić parametry opraw dla :

przedmiar poz. 15 oprawy - 68 szt

poz. 18 oprawy - 11 szt

poz. 19 oprawy - 26 szt


Odpowiedź: Norma PN-EN 12464-1:2004 mówi o natężeniu oświetlenia w różnych pomieszczeniach. Proszę o przyjęcie opraw ilościowo oraz jakościowo tak by oprawy spełniły cytowaną normę. W przedmiarze część opraw została podana jako oprawy ewakuacyjne i awaryjne. Natężenia światła wg projektu dla tych opraw wynosi 5LX. Jeśli ilość opraw zostanie zmniejszona bądź zwiększona przy zachowaniu ilości luksów będzie to zmianą nieistotną. Na etapie wykonawstwa, wykonawca w porozumieniu z inwestorem powinien podjąć decyzję o kształcie i wykończeniu opraw oświetleniowych.

Pytanie 2: W branży budowlanej zgodnie z opisem technicznym występują drzwi EI30 szt.3 (mają być wyposażone w samoczynne zamykanie oraz posiadać możliwość ręcznego otwarcia w celu ewakuacji) natomiast w przedmiarze robót poz. 32 umieszczono zapis EIS30 szt. 3. Nasze pytanie drzwi drewniane , stalowe , aluminiowe czy należy wyposażyć w samozamykacz i zestaw paniczny klamka lub dźwignia ; system EI30 lub EIS30

Odpowiedź: Drzwi przeciwpożarowe należy przyjąć zgodnie z przedmiarem o klasie odporności ogniowej EIS30. Materiał dowolny - przy spełnieniu klasy EIS30. Zgodnie z

zapisami w ekspertyzie technicznej w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego punkt 5.8. "drzwi zawężające wymaganą szerokość drogi ewakuacyjnej będą wyposażone w samozamykacz lub będą wykładane na ścianę (otwierane na 180stopni), drzwi o wymaganej klasie odporności ogniowej będą zaopatrzone w urządzenia zapewniające samoczynne zamykanie otworu w razie pożaru. Należy też zapewnić możliwość ręcznego otwierania drzwi służących do ewakuacji."

Z poważaniem

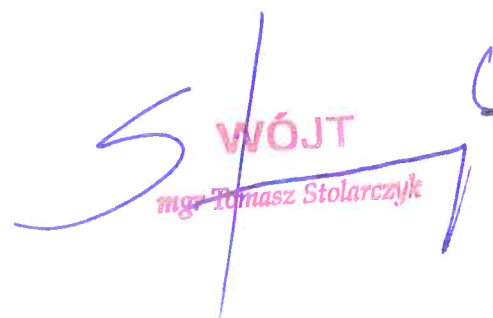

WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk